

321

**CERTIFICADO N° / 2025**

La dirección de Medio Ambiente, aseo y Ornato que suscribe,  
Ante la petición del señor Ricardo Contreras Sánchez, Rut [REDACTED] de cursar  
Pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N° 698 de fecha 26 de Junio, se le encargo al Señor RICARDO CONTRERAS SANCHEZ cumplir las funciones descritas en el párrafo 2º Y 3º del contrato, con un honorario bruto mensual de \$ 1.266.391 impuestos incluidos.
2. Para efecto de pago presenta boleta de honorarios N° 6 por un monto de \$1.266.391.- impuestos incluidos.

Dado que la presentación de servicios se ha recibido en conformidad , según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



CONCON, JUNIO 2025

RICARDO ANDRES CONTRERAS SANCHEZ

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N ° 6

RUT:

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS DE ELECTRICOS, MANTENCIONES ELECTRICAS**

Fecha: 01 de Julio de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut: 73.568.600-3

Domicilio: SANTA LAURA 567 CONCON, VALPARAISO, CON CON

Por atención profesional:

APOYO OPERACIONES Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2025	1.266.391
Total Honorarios: \$:	1.266.391
14.50 % Impo. Retenido:	183.627
Total:	1.082.764

Fecha / Hora Emisión: 26/06/2025 09:52



1319311400006F443703

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202506260952

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2025 09:52

## **INFORME MENSUAL DEL MES JUNIO.**



**2/06/25:**

- Se contestan WhatsApp y correos originados la noche anterior con reclamos
- De luminarias apagadas
- Se repara enchufe monofásico en oficina de veterinaria.
- Se realiza salida de inspección a playa Amarilla junto con personal de Turismo Para ver la posibilidad de desconectar eléctricamente el carro de turismo porque va a ser trasladado a otro punto y volver a conectarlo.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.




**3/06/25**

- Se realiza salida a terreno Av. Borgoño sector Roca oceánica para reunión con empresa Solgelec para ver tema de luminarias apagadas.
- Se contestan wasapt y correos con reclamos de luminarias apagadas en la noche anterior.
- Se realiza visita a dependencias del área de jurídico para ver tema de caída de luminaria fluorescente de 3\*20 watts. Se coordina con personal el cambio de esta.
- Se realiza trabajo de instalación de enchufe intemperie en dependencias del centro comunitario municipal.
- Se envía OT N° 9 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se envía lista de luminarias led apagadas a encargado de Solgelec.

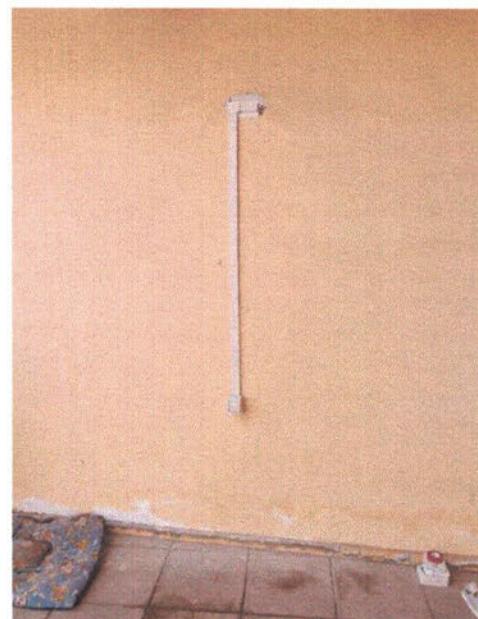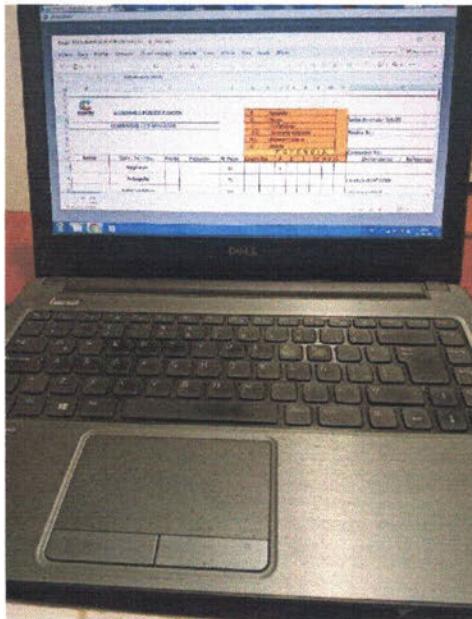



4/06/25

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior por reclamos de luminarias apagadas en la comuna.
- Se realiza salida a terreno para desconectar carro de turismo, trasladarlo a otro punto.
- Se conecto carro de turismo en playa Amarilla.
- Se realiza reparación en la caja de distribución eléctrica, en la cual alimentaba oficinas de deportes.

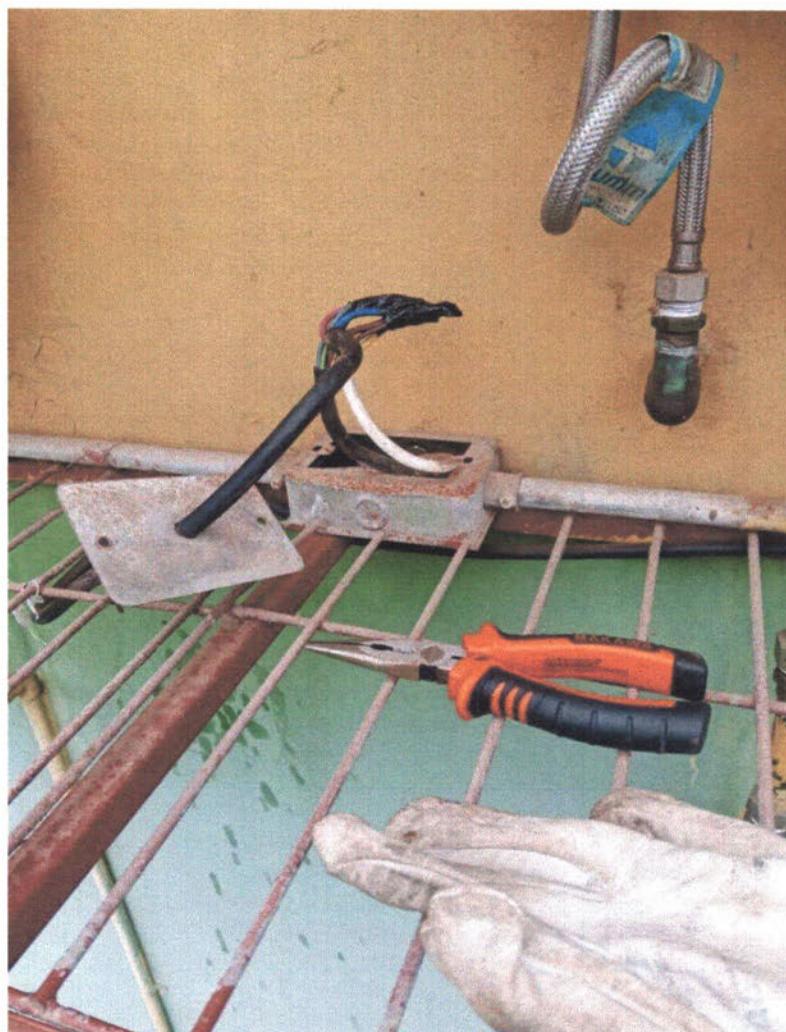

5/06/25

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas en el alumbrado público comunal.
  - Se realiza salida a terreno a escalera EL PRADO junto con gente de Alto jardín Para mostrar cuales son los cables eléctricos y cables de tv, fibra, telefonía.
  - Se elabora informe para Valentina Covarrubias encargada de podas con la información de la visita a escalera EL PRADO.
  - Se redacta respuesta a ingreso N° 1978 por luminarias pagadas en Av. Borgoño N°19200.
  - Se redacta respuesta a Ingreso N° 1907.
  - Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.

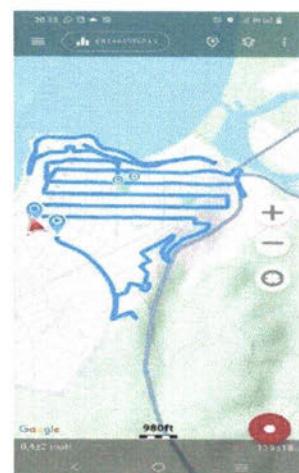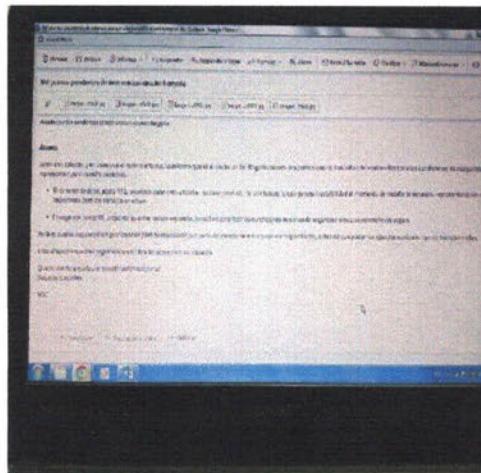

**6/06/25.**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público communal.
- Se envía OT N° 10 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público communal.
- Se realiza salida a terreno al área de jurídico para instalar canoa de tubo fluorescente de 3\*20 watts.
- Se envía informe de revisión de luminarias Led apagadas a Álvaro Salinas ITO de la DOM.
- Se asiste a reunión junto a José Correa, Valentina Covarrubias, Luis Aravena para comenzar a preparar la nueva licitación de alumbrado público.



**9/06/25**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas.
- Se redacta informe a ingreso N° 1984 que solicita cambio de poste de concreto de baja tensión. El cual la municipalidad no tiene jurisdicción para realizar el cambio. El cambio lo debe realizar la distribuidora Chilquinta.
- Se redacta informe para ingreso N° 1994, lo cual solicita cambio de poste metálico que sostiene medidor de la luz. Este poste quedó inclinado después de la poda realizada por Alto jardín.
- Se asiste a reunión al municipio junto al alcalde, Ito de la Dom, alumbrado público, para ver el tema de avance del cambio de luminarias led comunal.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



10/06/25.

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se envía OT N°11 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se realiza cambio de automático trifásico en tablero eléctrico en dependencias del estadio atlético municipal.
- Se envía informe de luminarias led apagadas del alumbrado público comunal a ITO de la Dom.
- Se realiza salida a terreno a Av. Bosque de montemar entre Liquidámbar y Escrivá de Balaguer para revisar nuevo tramo de luminarias que este en norma lo que se va a entregar a la comunidad.
- Se confecciona informe para dar respuesta a ingreso N°1981 que pide identificar cables eléctricos, tv, fibra de internet más poda de la Zarzamora.




**11/06/25.**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas.
- Se realiza salida a terreno a patio municipal(corrales)Se realiza para revisar conexión eléctrica de la casa habitación que presenta intermitencia.
- Se realiza salida a terreno junto a gente de alto jardín para indicarle cuales son los cables eléctricos en escalera El Prado.
- Me presento alas 21hrs para estar presente en el turno nocturno por aviso de temporal de lluvias.




**12/06/25**

- Dia libre salida de turno noche.
- inspección nocturna al alumbrado publico comunal

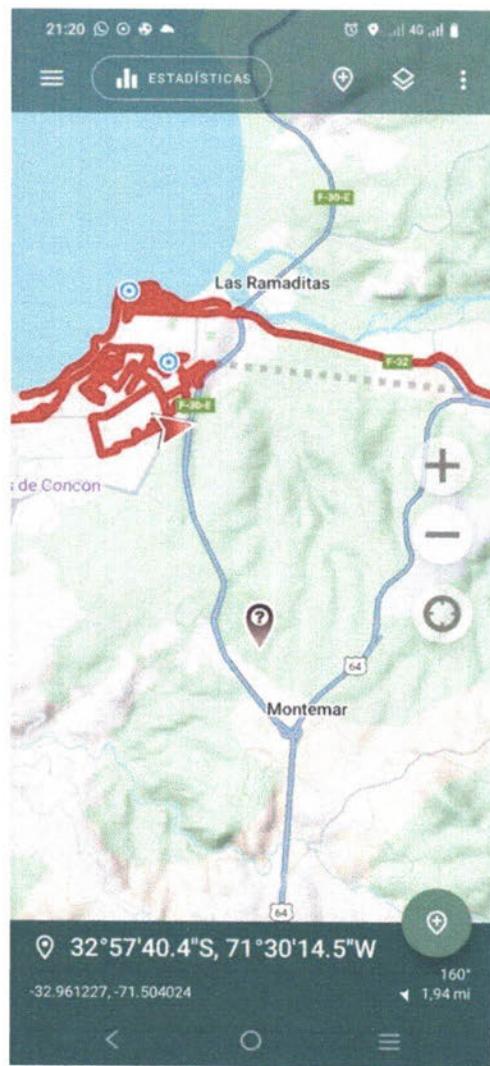

**13/06/25.**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas, del alumbrado público comunal.
- Se envía OT N° 11 A encargado de Elecing con la revisión nocturna comunal Del alumbrado público comunal apagado.
- Se envía informe de luminarias led apagadas dentro de la comuna a ITO de la Dom.
- Se comienza la facturación del mes de mayo.
- Se realiza salida a terreno a playa Amarilla para ver negocio sin energía eléctrica.

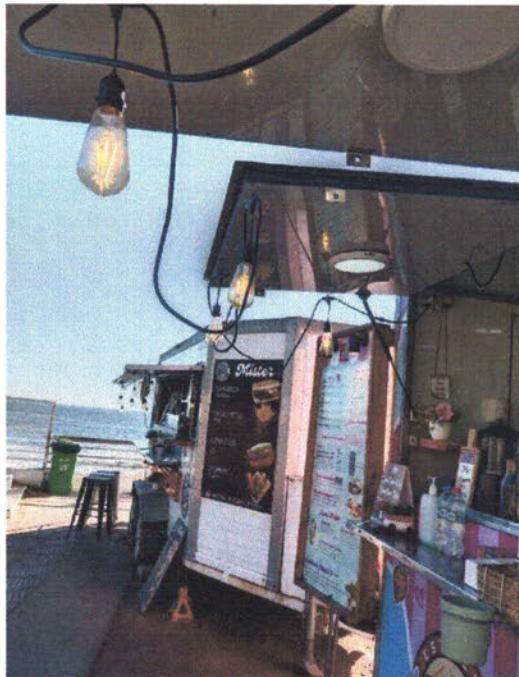

15/06/25

- CITADO A TURNO NOCTURNO POR CONTIGENCIA CLIMATICA LLUVIA.



16/06/25.

- Día libre saliente de turno noche.
  - inspección nocturna al alumbrado publico comunal



**17/06/25.**

- Dia libre a cuenta de días de vacaciones.

**18/06/25.**



- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza trabajo de instalación de enchufe monofásico en dependencias del comedor del área de Operaciones.
- Se continua con la facturación de mayo.
- Se realiza salida a terreno a Av. Costa de Montemar para verificar estado de poste ornamental oxidado.
- Se realiza salida a terreno calle La Luna Costa de Montemar para ver estado de poste ornamental chocado en su base.
- Se avisa a Elecing que retire gancho de luminaria esta colgando en poste ornamental en Av. Costa de Montemar con calle La Luna.
- Se realiza salida a terreno al sector del Humedal, La Isla para realizar trabajo que consiste en levantar Calpe 3\*50mm trifásico que alimenta oficinas municipales. además, se levanto cable de fibra internet que estaban aproximado a 1.50mts de altura a nivel de piso.
- Se envía OT N°13 a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.
- Se envía informe con luminarias led apagadas dentro de la comuna a ITO de la DOM.

18/06/25.



**19/06/25.**

- Se contestan wasap y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno sector el Humedal para revisar conexiones eléctricas de oficina municipal y baños. Estaban sueltas las conectadoras.
- Se continua con facturación del mes de mayo.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado publico comunal

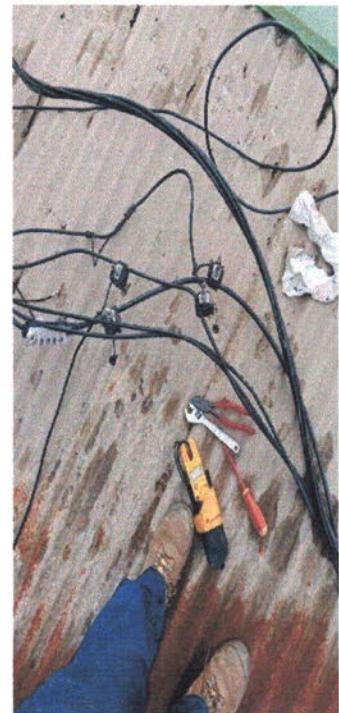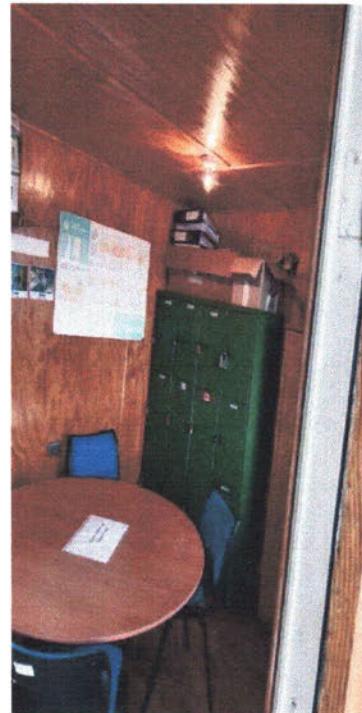


**23/06/25.**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno a dependencias de RRHH para revisar que las oficinas están sin energía eléctrica. Se realizó trabajo de reparación donde se encontró que el cable concéntrico de 4mm está dañado (recocido) es decir se está empezando a pasar la aislación de dicho cable, esto sucede cuando el cable no es el adecuado para usar frente a tanta carga eléctrica.
- Se comienza a elaborar el informe mensual para ser cancelado.
- Se realiza inspección nocturna al alumbrado público comunal.



**24/06/25.**

- Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas del alumbrado público comunal.
- Se realiza salida a terreno Sector de Bosque de Montemar para realizar levantamiento de postes ornamentales que estén en buen estado y los malos también.
- Se realiza visita a dependencia de seguridad municipal por motivos de corte de luz.
- Se realiza salida a terreno a playa Amarilla por motivos de corte de luz en quiosco.
- Se envía OT a encargado de Elecing con la revisión nocturna del alumbrado público comunal.

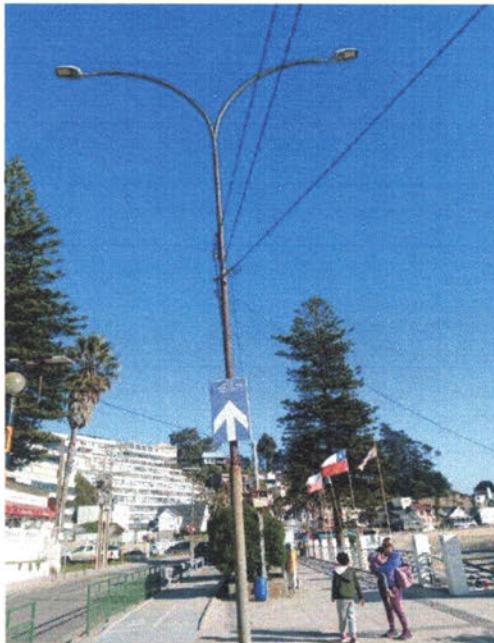

**25/06/25.**

-Se contestan wasapt y correos originados la noche anterior con reclamos de luminarias apagadas.

- Se confecciona informe mensual.
- Se realiza salida a terreno para desconectar cable eléctrico en dependencias de seguridad pública.




**26/06/25 al 30/06/25.**

- Se continúa desarrollando las tareas encomendadas al cargo y puesto como Encargado de Alumbrado Público y Electricista.



**Directora(s) Dimao**



**Ricardo Contreras S**

**Encargado Alumbrado Publico**